





LEGENDA TUBAZIONI				
		POSA	MATERIALE	COIBENTAZIONE
	LINEA ACQUA FREDDA POTABILE adduzione dal contatore	INTERRATA	PEAD PN15	NO
	TUBAZIONE LINEA IRRIGAZIONE	INTERRATA	PEAD PN15	NO
	MANDATA RISCALDAMENTO	INTERRATA	ACCIAIO PREISOLATO	SI
	RITORNO RISCALDAMENTO	INTERRATA	ACCIAIO PREISOLATO	SI

tubo in PEAD per fognatura acque reflue per allacciamenti in pressione:  
tubi in PE 100 SDR 17 PN10, conformi alla norma UNI 13244, con marchio IIP, giunzioni per saldatura termica "testa a testa" o per elettrofuoriusce. Saldature di giunzione realizzate da personale qualificato con abilitazione rilasciata in conformità alla norma UNI 9737 ed eseguite secondo UNI 10520, UNI 10244 utilizzando gli strumenti previsti dalla norma UNI 10565 (per saldatura "testa a testa") e secondo UNI 10521, UNI 10255 utilizzando gli strumenti previsti dalla norma UNI 10566 (per saldatura con manicoetto elettrosaldabile). Prima della saldatura andranno eseguite tutte le procedure di preparazione (raschiatura, pulizia, etc.) previste dalla norma.

Gruppo di lavoro

Progettazione architettonica e urbana







arch. Laura Mazzel  
via Piosina, 44 - 41123, Ferrara (FE)  
mail: arch.lauramazzel@gmail.com  
P. IVA 01864960383

AREA DI INTERVENTO 1

OGGETTO:

**Planimetria reti**

arch. Carlo Santonore via Farnetrate, 24/2 - 40138, Bologna (BO) mail: arch.carlo.santonore@gmail.com P. IVA 02623971203		<b>N. TAV.</b> <b>05 0 M</b>	
arch. Maria Vittoria Mastella Cons. Pavia, 12 - 44121, Ferrara (FE) mail: mariavittoria.mastella@gmail.com P. IVA 01860600395		DATA: novembre 2018	
		CALTA:	REDATTO: LQ
		REVISIONE:	APPROVATO: LM
			VERIFICATO: LM

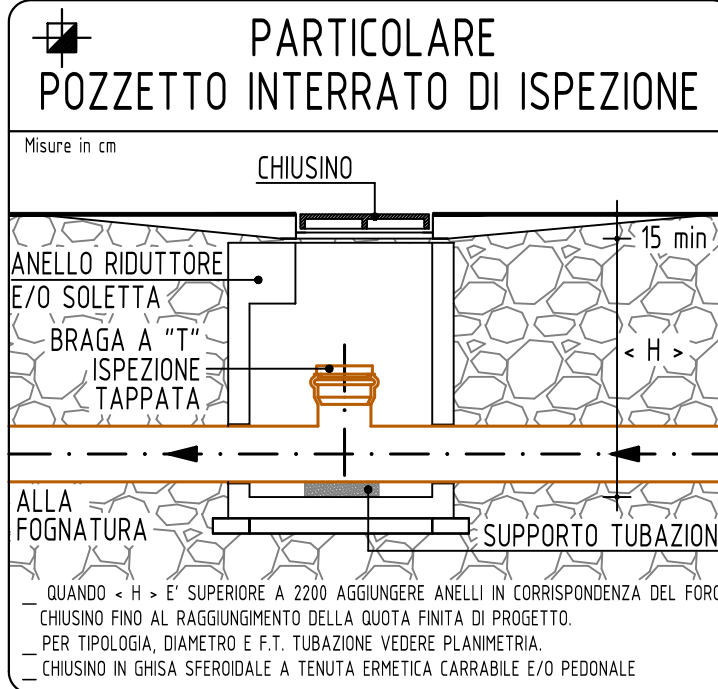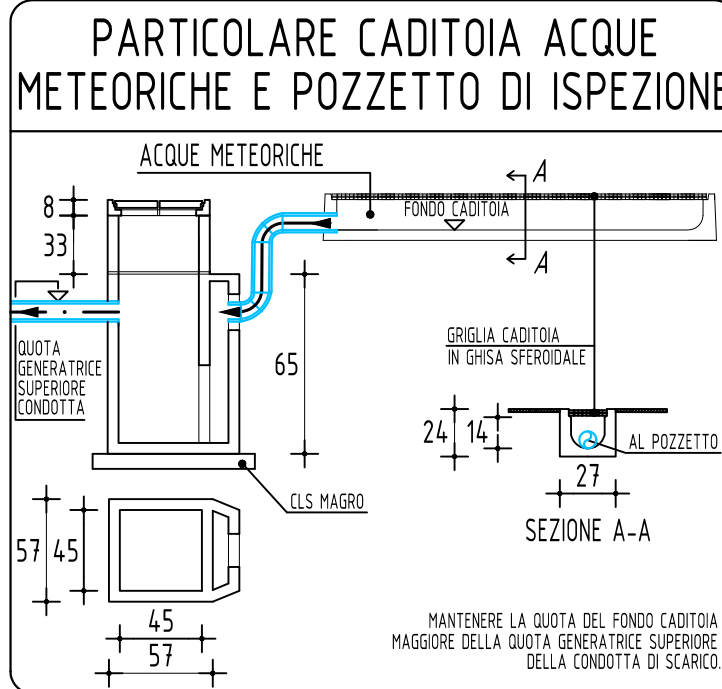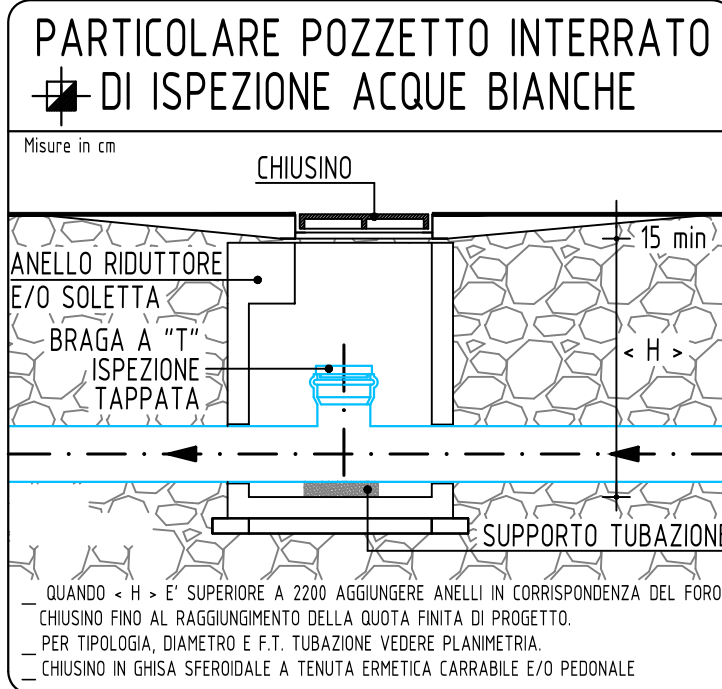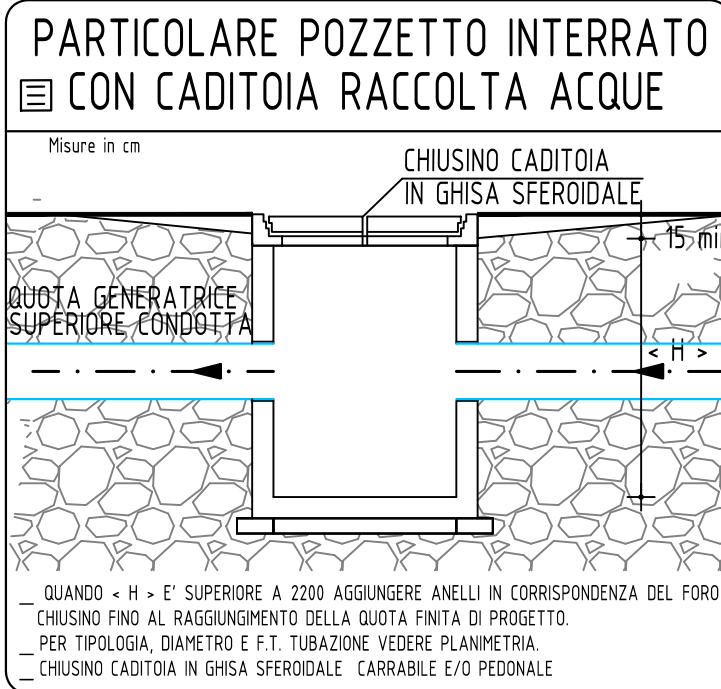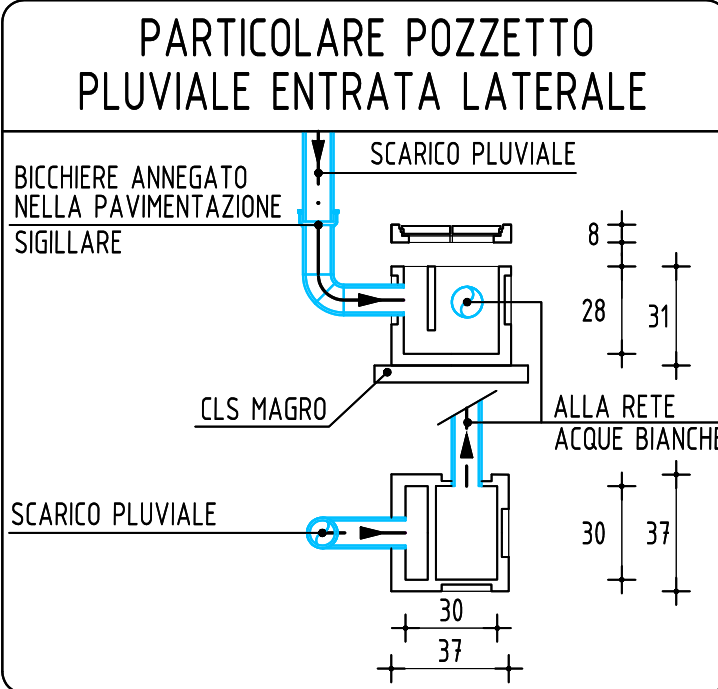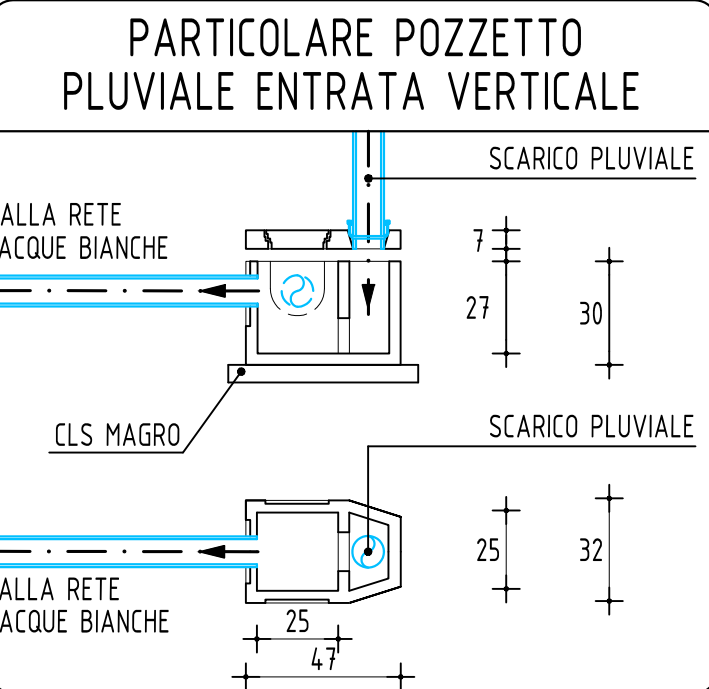

**SISTEMA DI RECUPERO ACQUE PIOVANE - PREDISPOSIZIONE** - sistema escluso dal presente appalto

impianto tipo marca Starplast mod. IAPM3000D090 o equivalente, composto da:

- serbatoio modulare nervato capacità 2700 litri
- tubazioni di ingresso e troppo pieno
- Filtro foglie autopulente
- Tubo decantatore antiturboolenza
- Pompa sommersa alta prevalenza
- Centralina esterna di comando pompa con guscio esterno per fissaggio a parete;

pressafilo, manometro, vaso di espansione e quadro elettrico

Completò di kit pressamontato per reintegro da acquedotto completo di elettrovalvola con solenoide, interruttore a galleggiante e quadro di collegamento

**STAZIONE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE NERE**  
 stazione di raccolta e sollevamento automatica, comprensiva di pompa e quadro di comando.  
 Tipo marca Starplast mod. BABYSOL 202 o equivalente.  
 Stazione di sollevamento liquami in PE tipo marca Starplast mod. BABYSOL 202 o equivalente  
 capacità 400 lt per alloggiamento 2 pompe, completa di:  
 -lataio di appoggio grate antinfrangimento in acciaio inox  
 -copercchi pedonabili con chiusura a chiave  
 -tubazione di ingresso in PE/PVC ø 125  
 -n° 2 pompe per acque luride  
 -n° 2 tubazioni di mandata in PE  
 -catena di sollevamento pompe  
 -n° 3 interruttori di livello a galleggiante  
 -tubi guida pompa in acciaio inox  
 -piastra di appoggio piedi di accoppiamento in PE  
 -n° 2 piedi di accoppiamento  
 -sfriato  
 -passacavi.  
 Quadro elettrico per comando doppia pompa completo di allarme acustico e visivo e 4° galleggiante  
 in vasca.